



試験データ

本商品の軽量床衝撃音遮断性能試験データは、地方独立行政法人 北海道立総合研究機構建築研究本部北方建築総合研究所において、試験番号 建研本第22-108号（測定規格 JISA14401）で試験を行ったものです。スラブ厚250mmの条件で8.3㎡の面積に試験体を張り測定試験を行い、150mmスラブおよび200mmスラブそれぞれの床衝撃音レベル低減量推定値（参考値）を算出したものです。

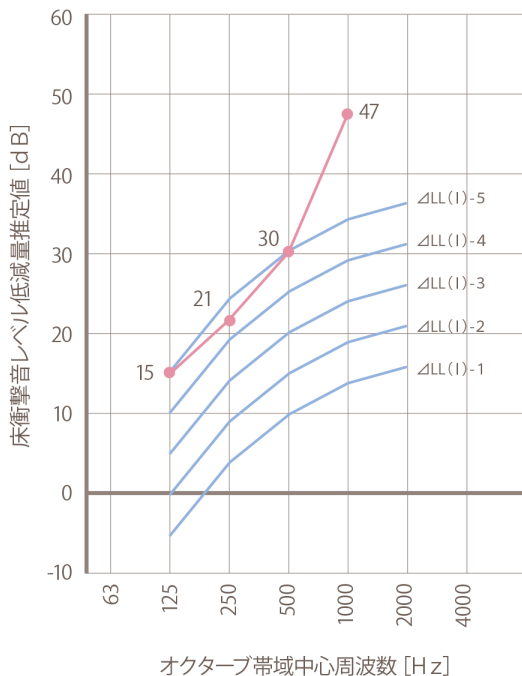

150mmスラブの場合
旧来のL等級45をクリア

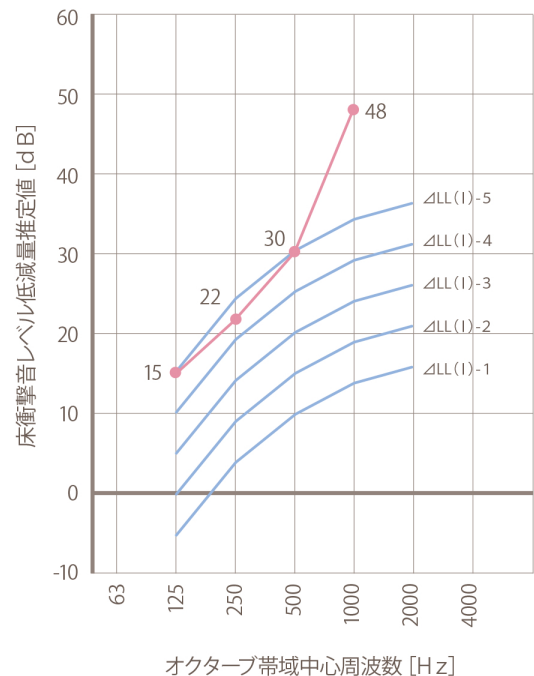

200mmスラブの場合
旧来のL等級40をクリア

2008年3月より、試験機関・業界団体において、従来の床衝撃音遮断性能推定値L等級は使用しないこととなり、現在ではΔL等級の表示となっています。

注意) 実際の現場における性能は建物の構造やスラブの種類・厚さ・区画面積等で異なります。

現場の性能を保証するものではありません。

株式会社シーゲル
北海道旭川市永山2条10丁目1番28号
TEL: (0166) 40-1670
FAX: (0166) 40-1671

